



# DoP N° EN1125-2810

## 1. Fabbricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Codice di identificazione del prodotto:

**Maniglione antipanico tipo "A"**

## 3. Numero di tipo che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (CPR):

Serie: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT

Modelli: \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*,  
\*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*,  
\*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.

Accessori: 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. IF, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741.5000, ARIES 00E1 \*\*\*10\*\*

## 4. Uso previsto del prodotto:

Per porte sulle vie di esodo

## 5. Sistema di valutazione della costanza delle prestazioni:

1 - Allegato V (305/2011 UE - CPR)

## 6. Organismo Notificato:

ICIM S.p.A.

Numero:

0425

## 7. Certificato di costanza delle prestazioni:

0425 – CPR - 2810

## 8. Norma armonizzata:

EN1125:2008

Classificazione:

|3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|

## 9. Caratteristiche essenziali

### EN1125 § 4.1.2 Funzione di apertura:

< 1 [sec]

### EN1125 § 4.1.3 Montaggio del dispositivo antipanico

La direzione dell'operazione di sgancio del dispositivo è nella direzione di apertura della porta.

### EN1125 § 4.1.5 Spigoli ed angoli esposti

$r \geq 0,5$  [mm]

### EN1125 § 4.1.7 Porta a due ante

Non applicabile

### EN1125 § 4.1.9 Installazione della barra

$Z \leq 150$  [mm]

### EN1125 § 4.1.10 Lunghezza della barra

$X \geq 60\%$  Y

### EN1125 § 4.1.11 Sporgenza della barra

$W \leq 100$  [mm]

### EN1125 § 4.1.12 Terminale della barra

La barra di azionamento non sporge oltre nessuno dei due bracci terminali di sostegno.

### EN1125 § 4.1.13 Superficie di azionamento della barra

$V \geq 18$  [mm]

### EN1125 § 4.1.14 Asta di prova

Il dispositivo non intrappola l'asta di prova in nessuna posizione della piastra di spinta.

### EN1125 § 4.1.15 Spazio libero rispetto alla superficie della porta

$R \geq 25$  mm con barra premuta

### EN1125 § 4.1.16 Spazio libero accessibile

Il blocchetto di prova posto in qualsiasi spazio accessibile non impedisce il corretto funzionamento del dispositivo.

### EN1125 § 4.1.17 Movimento libero della porta




Il dispositivo non ha nessun elemento che impedisca il movimento libero della porta una volta che viene sbloccata.

### EN1125 § 4.1.18 Elemento di chiusura verticale

Non applicabile




### EN1125 § 4.1.20 Contro bocchette

Le contro bocchette proteggono il telaio della porta da danneggiamenti nell'apertura e nella chiusura della porta

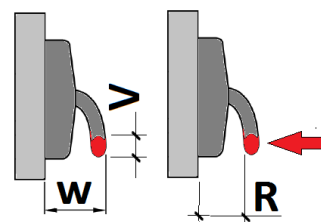



## DoP N° EN1125-2810

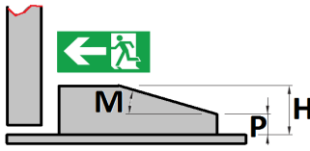EN1125 § 4.1.21	<b>Dimensioni delle contro bocchette</b>	Non applicabile	
EN1125 § 4.1.23	<b>Massa e dimensioni della porta</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	<b>Dispositivo di accesso dall'esterno</b>	Il dispositivo di accesso dall'esterno non impedisce l'azionamento del dispositivo di emergenza dall'interno.	
EN1125 § 4.2.2	<b>Forza di apertura</b>	$F \leq 80$ [N] con la porta non sottoposta a pressione ed $F \leq 220$ [N] con la porta sottoposta a pressione di 1000 [N]	
EN1125 § 4.2.7	<b>Requisito di sicurezza per i beni</b>	Grado 1: il dispositivo rimane in posizione di chiusura quando la porta viene sottoposta ad una forza di 1000N.	
EN1125 § 4.1.7	<b>Resistenza alla corrosione</b>	Grado 4: altissima resistenza (240 ore NSS)	
EN1125 § 4.1.6	<b>Intervallo di temperatura</b>	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	<b>Coperture per aste verticali</b>	Non applicabile	
EN1125 § 4.1.22	<b>Lubrificazione</b>	Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo.	
EN1125 § 4.2.3	<b>Forza di riaggancio</b>	$\leq 50$ [N]	
EN1125 § 4.2.4	<b>Durabilità</b>	Grado 7: 200 000 cicli di prova.	
EN1125 § 4.2.5	<b>Resistenza all'uso improprio</b>	Resiste a F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	<b>Resistenza all'uso improprio - aste verticali</b>	Non applicabile	
EN1125 § 4.2.8	<b>Esame finale</b>	Il dispositivo si apre con $F \leq 80$ [N] con la porta non sottoposta a pressione ed $F \leq 220$ [N] con la porta sottoposta a pressione di 1000 [N].	
EN1125 Allegato B	<b>Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco e/o tagliafumo.</b>	Grado A: idoneo all'impiego su porte tagliafumo.	
EN1125 § 4.1.25	<b>Sostanze pericolose</b>	I materiali contenuti in questo prodotto non contengono o rilasciano sostanze pericolose in quantità superiore ai livelli massimi specificati in esistenti norme dei materiali Europee o di qualsiasi normativa nazionale	



# DoP N° EN1125-2810

## 1. Manufacturer:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Product identification code:

Panic exit device Type "A"

## 3. Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR):

Series EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
 Models: \*\*\*\*\*7\*1 \*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*892\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4 \*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*985\*\*' \*\*\*\*\*7\*1 \*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*985\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4 \*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*994\*\*.  
 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. 1F, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
 Accessories: 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741 .5000, ARIES 00EI \*\*\*10\*\*

## 4. Intended use of the construction product:

For doors on escape routes

## 5. System of assessment and verification of constancy of performance:

1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)

## 6. Notified Body:

ICIM S.p.A. Number 0425

## 7. Certificate of constancy of performance:




0425 – CPR - 2810

## 8. Harmonized standard:

EN1125:2008 Classification: |3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|

## 9. Essential characteristics




EN1125 § 4.1.2	Release function	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Panic exit device mounting	Assembling on the inside face of the door
EN1125 § 4.1.5	Exposed edge and corners	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Double doorset	Not applicable
EN1125 § 4.1.9	Bar installation	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Bar length	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Bar projection	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Bar end	The operating bar does not protrude beyond either of the end support brackets.
EN1125 § 4.1.13	Operating bar face	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Test rod	The device does not trap the test rod in any position of the push pad.
EN1125 § 4.1.15	Door face gap	$R \geq 25$ mm with pushed bar
EN1125 § 4.1.16	Accessible gap	The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation of the device.
EN1125 § 4.1.17	Door free movement	The device does not include any element impeding the free movement of the door once it is released.
EN1125 § 4.1.18	Top vertical bolt	Not applicable
EN1125 § 4.1.20	Keepers	The keeper protects the door frame from the damage caused by the door closing and opening.
EN1125 § 4.1.21	Keepers dimensions	Not applicable

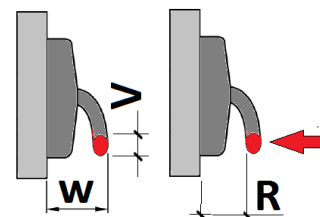



## DoP N° EN1125-2810

EN1125 § 4.1.23	<b>Door mass and dimensions</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	<b>Outside access device</b>	The outside access device does not render the emergency device inoperable from the inside.
EN1125 § 4.2.2	<b>Release force</b>	$F \leq 80$ [N] <80N with the door unloaded and $\leq 220$ [N] with the door loaded with 1.000N.
EN1125 § 4.2.7	<b>Security requirement</b>	Grade 1: the device remains locked when a force of 1000 [N] is applied to the door.
EN1125 § 4.1.7	<b>Corrosion resistance</b>	Grade 4: very high resistance (240 hours)
EN1125 § 4.1.6	<b>Temperature range</b>	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	<b>Cover for vertical rods</b>	Not applicable
EN1125 § 4.1.22	<b>Lubrication</b>	Every 20 000 cycles without dismantling the device
EN1125 § 4.2.3	<b>Reengaging force</b>	$\leq 50$ [N]
EN1125 § 4.2.4	<b>Durability</b>	Grade 7: 200 000 test cycles
EN1125 § 4.2.5	<b>Abuse test</b>	It withstand to F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	<b>Abuse test – vertical rods</b>	Not applicable
EN1125 § 4.2.8	<b>Final examination</b>	The device is released with a force $\leq 80$ [N] with the door unloaded and $\leq 220$ [N] with the door loaded with 1.000 [N].
EN1125 Annex B	<b>Suitability for use on fire/smoke resistance door assemblies.</b>	Grade A: suitable for use on smoke resisting door assemblies.
EN1125 § 4.1.25	<b>Dangerous substances</b>	The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.

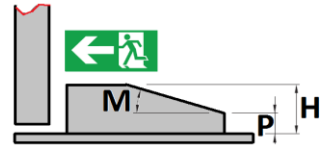



# DoP N° EN1125-2810

## 1. Fabricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Código de indentificación único del producto-tipo:

Dispositivos antipánico tipo "A"

## 3. Número de código de identificación del producto de la construcción de acuerdo al Art. 11, párrafo 4 (RPC):

Serie: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
 Modelos: \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*' \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.  
 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. 1F, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
 Accesorios: 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741 .5000, ARIES 00EI \*\*\*\*10\*\*

## 4. Uso previsto del producto de la construcción

Para puertas situadas en vías de evacuación

## 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

1 - Allegato V (305/2011 UE - RPC)

## 6. Organismo notificado

ICIM S.p.A.

Numero:

0425

## 7. certificado de constancia de prestaciones:

0425 – CPR - 2810

## 8. Norma armonizada:





EN1125:2008

Clasificación:

|3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|

## 9. Características esenciales




EN1125 § 4.1.2	Función de apertura	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Montaje del dispositivo antipánico	Montaje en la cara interna de la puerta.
EN1125 § 4.1.5	Aristas y esquinas expuestas	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Puerta de dos hojas	No aplicable
EN1125 § 4.1.9	Instalación de la barra	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Largo de la barra	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Salida de la barra	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Final de la barra	El accionamiento de la barra no sobresale más allá de ninguno de los dos brazos de apoyo.
EN1125 § 4.1.13	Superficie barra accionamiento	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Varilla de ensayo	El dispositivo no retiene la varilla de ensayo en ninguna posición de la placa a presión
EN1125 § 4.1.15	Espacio con la cara de la hoja	$R \geq 25$ mm con barra prensada
EN1125 § 4.1.16	Espacio accesible	La pieza de ensayo colocada en cualquier espacio accesible no impide el funcionamiento correcto del dispositivo de emergencia
EN1125 § 4.1.17	Movimiento libre de la puerta	El dispositivo no incluye ningún elemento que impida el libre movimiento de la puerta una vez ha sido desbloqueada.
EN1125 § 4.1.18	Elemento de cierre vertical	No aplicable
EN1125 § 4.1.20	Cerraderos	Los cerraderos protegen el marco de la puerta de daños causados durante el cierre y la apertura de la misma.

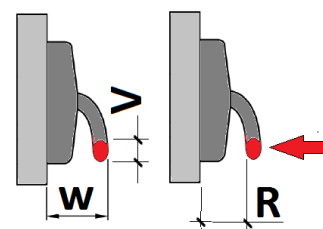



## DoP N° EN1125-2810

EN1125 § 4.1.21	<b>Dimensiones de los cerraderos</b>	No aplicable
EN1125 § 4.1.23	<b>Dimensiones y masa de la puerta</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	<b>Dispositivo de acceso exterior</b>	El dispositivo de acceso exterior no impide la maniobra del dispositivo de emergencia desde el interior.
EN1125 § 4.2.2	<b>Fuerza de apertura</b>	$F \leq 80$ [N] con la puerta no sometida a presión y $\leq 220$ [N] con la puerta sometida a presión de 1000 [N].
EN1125 § 4.2.7	<b>Requisitos de seguridad de bienes</b>	Grado 1: el dispositivo permanece en posición de cierre cuando soporta una fuerza de 1000 [N] aplicada a la puerta.
EN1125 § 4.1.7	<b>Resistencia a la corrosión</b>	Grado 4: altísima resistencia (240 horas NSS)
EN1125 § 4.1.6	<b>Rango de temperaturas</b>	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	<b>Carcasa para las varillas verticales</b>	No aplicable
EN1125 § 4.1.22	<b>Lubrificazione</b>	Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo.
EN1125 § 4.2.3	<b>Fuerza de reenganche</b>	$\leq 50$ [N]
EN1125 § 4.2.4	<b>Durabilidad</b>	Grado 7: 200 000 ciclos de prueba.
EN1125 § 4.2.5	<b>Resistencia al uso impropio</b>	Resiste a F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	<b>Resistencia al uso impropio – Varillas verticales</b>	No aplicable
EN1125 § 4.2.8	<b>Examen final</b>	El dispositivo se abre con una fuerza $F \leq 80$ [N] con la puerta no sometida a presión y $\leq 220$ [N] con la puerta sometida a presión de 1000 [N].
EN1125 Allegato B	<b>Idoneidad para su uso en puertas cortafuego/cortahumo.</b>	Grado A: Apto para uso en puertas resistentes al humo.
EN1125 § 4.1.25	<b>Sustancias peligrosas</b>	Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes y en cualquier regulación nacional.

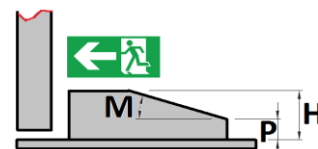



**1. Fabricant :**

**ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)**

**2. Code d'identification unique du produit type :**

**Fermetures anti-panique type "A"**

**3. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR) :**

Série: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
 Modèles : \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*' \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.  
 Accessoires : 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. IF, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741.5000, ARIES 00EI \*\*\*10\*\*

**4. Usage prévu du produit de construction**

**Pour portes situées sur les voies d'évacuation**

**5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :**

**1 - Annexe V (305/2011 UE - CPR)**

**6. Organisme de certification :**

**ICIM S.p.A. Numéro : 0425**

**7. Certificat de constance de performance :**

**0425 – CPR - 2810**

**8. N norme harmonisée :**

**EN1125:2008 Classification : |3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|**

**9. Caractéristiques essentielles**

**EN1125 § 4.1.2 Fonction de déverrouillage**


< 1 [sec]

**EN1125 § 4.1.3 Montage de la fermeture anti-panique**

Montage sur la face interne de la porte

**EN1125 § 4.1.5 Arêtes vives et angles exposés**

$r \geq 0,5$  [mm]



**EN1125 § 4.1.7 Bloc porte à deux vantaux**

N'est pas applicable

**EN1125 § 4.1.9 installation de la barre**


$Z \leq 150$  [mm]

**EN1125 § 4.1.10 Longueur de la barre**

$X \geq 60\%$  Y

**EN1125 § 4.1.11 Projection de la barre**

$W \leq 100$  [mm]




**EN1125 § 4.1.12 Extrémité de la barre**

La barre manœuvrante ne doit pas faire saillie au-delà de l'extrémité de l'un de ses leviers supports.

**EN1125 § 4.1.13 Face manœuvrante de la barre**

$V \geq 18$  [mm]



**EN1125 § 4.1.14 Tige d'essai**

Le dispositif ne piège pas la tige d'essai quel que soit la position de la plaque de poussée.

**EN1125 § 4.1.15 Espace avec la face de la porte**


$R \geq 25$  mm avec bar pressé

**EN1125 § 4.1.16 Espace accessible**

L'éprouvette placée dans un espace accessible quelconque ne doit pas empêcher le fonctionnement correct du dispositif.

**EN1125 § 4.1.17 Libre mouvement de la porte**

Le dispositif ne doit pas inclure d'élément gênant le libre mouvement de la porte une fois qu'elle est déverrouillée.

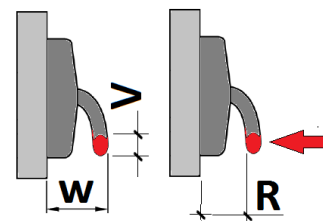

**EN1125 § 4.1.18 Tringles verticales**

N'est pas applicable




**EN1125 § 4.1.20 Gâches**

Les gâches protègent l'hubriserie des dommages occasionnés par l'ouverture et la fermeture de la porte.



## DoP N° EN1125-2810

EN1125 § 4.1.21	<b>Dimensions des gâches</b>	N'est pas applicable
EN1125 § 4.1.23	<b>Masse et dimensions de la porte</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	<b>Organe extérieur de manœuvre</b>	L'organe extérieur de manœuvre ne doit pas empêcher la manœuvre de la fermeture d'urgence de l'intérieur.
EN1125 § 4.2.2	<b>Forces d'ouverture</b>	$F \leq 80$ [N] avec la porte non chargée et $\leq 220$ [N] avec une porte sous charge de 1000 [N]
EN1125 § 4.2.7	<b>Exigence de sécurité des biens</b>	Grade 1 : Le dispositif doit rester en position verrouillée quand la porte est soumise à une force de 1000N.
EN1125 § 4.1.7	<b>Résistance à la corrosion</b>	Grade 4 : résistance très élevée (240 heures)
EN1125 § 4.1.6	<b>Intervalle de température</b>	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	<b>Capot des tringles verticales</b>	N'est pas applicable
EN1125 § 4.1.22	<b>Lubrification</b>	Tous les 20 000 cycles sans démonter le dispositif.
EN1125 § 4.2.3	<b>Force de réengagement</b>	$\leq 50$ [N]
EN1125 § 4.2.4	<b>Endurance</b>	Grade 7: 200 000 cycles d'essai
EN1125 § 4.2.5	<b>Résistance à la surcharge</b>	Résiste a F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	<b>Résistance à la surcharge — Tringles verticales</b>	N'est pas applicable
EN1125 § 4.2.8	<b>Examen final</b>	Le dispositif est déverrouillé avec une force $F \leq 80$ [N] avec la porte non chargée et $\leq 220$ [N] avec une porte sous charge de 1000 [N]
EN1125 Allegato B	<b>Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu /étanches aux fumées</b>	Grade A: apte à l'utilisation sur blocs-portes étanches aux fumées.
EN1125 § 4.1.25	<b>Substances dangereuses</b>	Les matériaux contenus dans les produits ne doivent pas contenir ou dégager de substances dangereuses au-delà des niveaux maximum spécifiés dans les Normes européennes de matériaux existantes ou les réglementations nationales

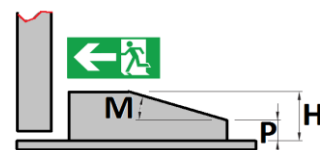





# DoP N° EN1125-2810

## 1. Hersteller :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Eindeutiger Identifikation Kode des ProdENTtyps:

**Paniktürverschlüsse Typ "A"**

## 3. Typennummer, die eine Identifizierung des BauprodENTs in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 4 erlaubt :

Serie: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
 Modell : \*\*\*\*\*7\*1 \*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*892\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4 \*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*985\*\*' \*\*\*\*\*7\*1 \*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1 \*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*985\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4 \*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4 \*994\*\*.  
 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. 1F, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
 Zubehör: 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741 .5000, ARIES 00EI \*\*\*10\*\*

## 4. Verwendungszweck des BauprodENTs

Für Türen in Rettungswegen

## 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1 - Anhang V (305/2011 UE - CPR)

## 6. ProdENTzertifizierungsstelle:

ICIM S.p.A.

Nostrifizierte Stelle(n): 0425

## 7. Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:

0425 – CPR - 2810

## 8. Harmonisierte Norm:





EN1125:2008

Klassifikation :

|3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|




## 9. Wesentliche Merkmale

EN1125 § 4.1.2	Freigabedauer	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Anbringung des Paniktürverschlusses	Montiert auf der Innenseite der Tür
EN1125 § 4.1.5	Vorstehende Ecken und Kanten	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Zweiflügelige Türen	Nicht erforderlich.
EN1125 § 4.1.9	Installation der Stangen	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Wirksame Länge der Betätigungsstange	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Überstand der Betätigungsstange	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Ende der Betätigungsstange	Die Betätigungsstange ragt nicht über das Ende des Quer-trägers hinaus.
EN1125 § 4.1.13	Betätigungsfläche des Griffes	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Prüfstab	Das Gerät behindert in keiner Stellung der Stoßplatte die Prüfstangen
EN1125 § 4.1.15	Freiraum der Türflügeloberfläche	$R \geq 25$ mm mit Bar gedrückt
EN1125 § 4.1.16	Erreichbarer Zwischenraum	Der Testkörper wurde an keiner zugänglichen Stelle durch die Bedienung des Gerätes behindert.
EN1125 § 4.1.17	Freie Bewegung der Tür	Das Gerät behindert nicht die freie Beweglichkeit der Tür nach deren Auslösung.
EN1125 § 4.1.18	Nach oben verlaufende Treibriegelstange	Nicht erforderlich.
EN1125 § 4.1.20	Verschlussstücke	Die Verschlussstücke schützen den Türrahmen vor Beschädigungen beim Öffnen und Schließen der Tür
EN1125 § 4.1.21	Maße der Verschlussstücke	Nicht erforderlich.

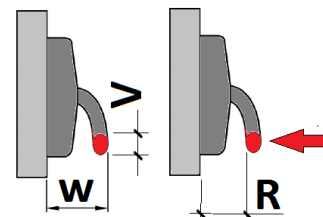



## DoP N° EN1125-2810

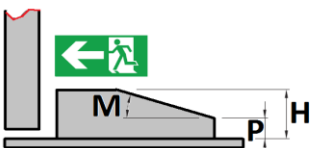EN1125 § 4.1.23	<b>Masse und Maße der Tür</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	<b>Äußere Zugangsvorrichtung</b>	Der Zugriff von außen, behindert nicht die Funktionsfähigkeit des Gerätes von innen.	
EN1125 § 4.2.2	<b>Freigabekräfte</b>	$F \leq 80$ [N] <80N mit unbelasteter Tür und $F \leq 220$ [N] bei mit 1000 [N] belasteter Tür.	
EN1125 § 4.2.7	<b>Anforderungen an die Sicherheit</b>	Klasse 1: Das Gerät bleibt verschlossen, wenn eine Kraft von 1000 [N] auf die Tür einwirkt	
EN1125 § 4.1.7	<b>Korrosionsbeständigkeit</b>	Klasse 4: sehr hohe Beständigkeit (240 Stunden)	
EN1125 § 4.1.6	<b>Temperaturbereich</b>	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	<b>Abdeckungen für vertikale Treibriegelstange</b>	Nicht erforderlich.	
EN1125 § 4.1.22	<b>Schmierung</b>	Every 20.000 Zyklen, ohne Demontage des Gerätes.	
EN1125 § 4.2.3	<b>Verschlusskraft</b>	$\leq 50$ [N]	
EN1125 § 4.2.4	<b>Dauerfunktionstüchtigkeit</b>	Klasse 7: 200.000 Zyklen,	
EN1125 § 4.2.5	<b>Widerstandskraft gegen Missbrauch</b>	Sie widersteht Zug F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	<b>Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch</b>	Not applicable	
EN1125 § 4.2.8	<b>Abschlussuntersuchung</b>	Das Gerät wurde mit einer Kraft $\leq 80$ [N] mit unbelasteter Tür und $\leq 220$ [N] bei mit 1.000 [N] belasteter Tür.	
EN1125 Anhang B	<b>Eignung für den Einsatz an Rauchschutz-/Feuerschutztüren.</b>	Klasse A: verwendbar auf Rauchschutztüren	
EN1125 § 4.1.25	<b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>	Die in diesem ProdENT verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe, die über den angegebenen Höchstwerten der bestehenden europäischen Werkstoffnormen oder irgendwelchen nationalen Verordnungen liegen	



# DoP N° EN1125-2810

## 1. Proizvođač:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Identifikacijski kod proizvoda:

**Okov izlaza za nuždu za upotrebu na evakuacijskim putovima Tip "A"**

## 3. Oznaka proizvoda koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda prema članku 11. stavka 4. (CPR):

Serija: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
Modeli: \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*,  
\*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*' \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*,  
\*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.  
949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. 1F, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741 .5000, ARIES 00EI \*\*\*10\*\*

## 4. Namjena upotrebe građevinskog proizvoda:

**Za vrata na putu evakuacije**

## 5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva:

**1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)**

## 6. Prijavljeno tijelo:

ICIM S.p.A.

Broj

0425

## 7. ID certifikata:

0425 – CPR - 2810

## 8. Harmonizirani standard:





EN1125:2008

Klasifikacija:

|3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|

## 9. Bitne karakteristike




EN1125 § 4.1.2	Funkcija odpuštanja	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Montaža uređaja za izlaz iz panike	Montaža na unutarnjoj strani vrata
EN1125 § 4.1.5	Otkriveni rubovi i uglovi	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Dvokrilna vrata	Nije moguće
EN1125 § 4.1.9	Pozicija pritisne šipke	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Dužina pritisne šipke	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Dubina pritisne šipke	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Zaključak pritisne šipke	Pritisna šipka ne strši ni preko jednog od krajnjih nosača.
EN1125 § 4.1.13	Visina pritisne šipke	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Zarobljavanje	Uređaj ne zarobljava ispitnu šipku ni u jednom položaju.
EN1125 § 4.1.15	Razmak do vratnog krila	$R \geq 25$ mm sa pritisnutom šipkom
EN1125 § 4.1.16	Dostupni zazor	Ispitni primjerak smješten u bilo kojem dostupnom zazoru ne može spriječiti ispravan rad uređaja.
EN1125 § 4.1.17	Slobodno kretanje vrata	Uređaj ne sadrži nijedan element koji ometa slobodno kretanje vrata nakon što se otpuste.
EN1125 § 4.1.18	Gornji okomiti zasun	Nije moguće
EN1125 § 4.1.20	Prihvatnici	Prihvatnik štiti okvir vrata od oštećenja nastalih zatvaranjem i otvaranjem vrata..
EN1125 § 4.1.21	Dimenzije prihvatnika	Nije moguće

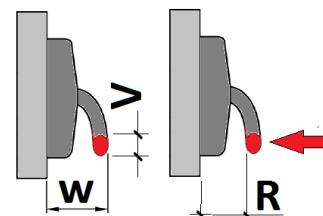



## DoP N° EN1125-2810

EN1125 § 4.1.23	<b>Težina i dimenzije vrata</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	<b>Uređaj za vanjski pristup</b>	Uređaj za vanjski pristup ne čini uređaj za nuždu neupotrebljivim iznutra.
EN1125 § 4.2.2	<b>Odpusna sila</b>	$F \leq 80$ [N] <80N kod neopterećenih vratima i $\leq 220$ [N] kod vrata opterećenim 1.000N.
EN1125 § 4.2.7	<b>Sigurnosni zahtevi</b>	Stupanj 1: uređaj ostaje zaključan kada se na vrata primijeni sila od 1000 [N].
EN1125 § 4.1.7	<b>Otpornost na koroziju</b>	Razred 4: veoma visoka (240 hours)
EN1125 § 4.1.6	<b>Temperaturni raspon</b>	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	<b>Poklopac za okomite šipke</b>	Nije moguće
EN1125 § 4.1.22	<b>Podmazivanje</b>	Svakih 20 000 ciklusa bez demontaže uređaja
EN1125 § 4.2.3	<b>Ponovno angažiranje sile</b>	$\leq 50$ [N]
EN1125 § 4.2.4	<b>Trajnost</b>	Razred 7: 200 000 ispitnih ciklusa
EN1125 § 4.2.5	<b>Test zlostavljanja</b>	Podnosi F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	<b>Test zlostavljanja – okomite šipke</b>	Nije moguće
EN1125 § 4.2.8	<b>Završni pregled</b>	Uređaj se oslobađa snagom $\leq 80$ [N] s neopterećenim vratima i $\leq 220$ [N] s vratima opterećenim s 1.000 [N].
EN1125 Annex B	<b>Prikladnost za upotrebu na vratima otpornih na vatru / dim.</b>	Stupanj A: pogodan za upotrebu na vratima otpornih na dim.
EN1125 § 4.1.25	<b>Opasne tvari</b>	Materijali u ovom proizvodu ne sadrže niti ispuštaju opasne tvari koje prelaze maksimalne razine utvrđene postojećim europskim standardima za materijale ili bilo kojim nacionalnim propisima.

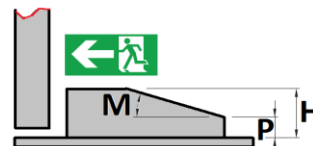



# DoP N° EN1125-2810

## 1. Proizvajalec:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Identifikacijska koda izdelka:

**Okovje za zasilne izhode ob paniki Tip "A"**

## 3. Oznaka proizvoda, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu z odstavkom 4 člena 11 (CPR):

Serijski Modeli: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
 \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.  
 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. IF, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741.5000, ARIES 00EI \*\*\*10\*\*

## 4. Nameravana uporaba gradbenega proizvoda:

Za vrata za zasilne izhode

## 5. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)

## 6. Priglašeno telo:

ICIM S.p.A.

Številka

0425

## 7. Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti:

0425 – CPR - 2810

## 8. Harmoniziran standard:




EN1125:2008

Klasifikacija:

|3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|

## 9. Bistvene značilnosti




EN1125 § 4.1.2	Funkcija deblokade	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Način vgradnje okovja	Vgradnja na notranji strani vrat
EN1125 § 4.1.5	Izpostavljeni robovi in vogali	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Dvokrilna vrata	Ni možno
EN1125 § 4.1.9	Pozicija potisnega droga	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Dolžina potisnega droga	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Glogina potisnega droga	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Zaključek potisnega droga	Potisna palica ne presega čez končne nosilce.
EN1125 § 4.1.13	Višina potisne palice	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Preskusni drog	Naprava ne zadrži preskusnega droga v nobenem položaju.
EN1125 § 4.1.15	Odmik od krila vrat	$R \geq 25$ mm s potisnjnim drogom
EN1125 § 4.1.16	Dostopne reže	Preskusni primerek, nameščen v kateri koli dostopni reži, ne more preprečiti pravilnega delovanja naprave.
EN1125 § 4.1.17	Prosto gibanje vrat	Naprava ne vsebuje nobenega elementa, ki ovira prosto gibanje vrat, ko se sprostijo.
EN1125 § 4.1.18	Zgornji navpični zapah	Ni možno
EN1125 § 4.1.20	Prijemniki	Prijemnik ščiti okvir vrat pred škodo, ki jo povzroči zapiranje in odpiranje vrat
EN1125 § 4.1.21	Dimenzije prijemnikov	Ni možno

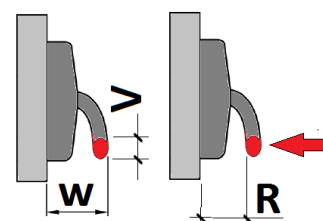



## DoP N° EN1125-2810

EN1125 § 4.1.23	<b>Teža in dimenzije vrat</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	<b>Naprava za dostop od zunaj</b>	Naprava za dostop od zunaj, zasilne naprave ne omogoči, da deluje od znotraj.
EN1125 § 4.2.2	<b>Sila sprostitve</b>	$F \leq 80$ [N] <80N pri neobremenjenih vratih in $\leq 220$ [N] pri vratih, obremenjenih s 1.000N.
EN1125 § 4.2.7	<b>Protivlomne zahteve</b>	1. stopnja: naprava ostane zaklenjena, ko na vrata deluje sila 1000 [N]
EN1125 § 4.1.7	<b>Korozijska odpornost</b>	Razred 4: zelo visoka (240 hours)
EN1125 § 4.1.6	<b>Temperaturno območje</b>	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	<b>Zaščita za vertikalne letve</b>	Ni možno
EN1125 § 4.1.22	<b>Podmazovanje</b>	Vsakih 20 000 ciklov brez demontaže naprave
EN1125 § 4.2.3	<b>Ponovna vključitev sile</b>	$\leq 50$ [N]
EN1125 § 4.2.4	<b>Trajnost</b>	Razred 7: 200 000 testnih ciklov
EN1125 § 4.2.5	<b>Test zlorabe</b>	Vzdrži F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	<b>Test zlorabe – navpični zapahi</b>	Ni možno
EN1125 § 4.2.8	<b>Zaključni pregled</b>	Naprava se sprosti s silo $\leq 80$ [N] pri neobremenjenih vratih in $\leq 220$ [N] pri vratih, naloženih s 1.000 [N].
EN1125 Annex B	<b>Primernost za uporabo na ognjevarnih / dimotesnih vratih.</b>	Razred A: primeren za uporabo na vratih, odpornih proti dimu.
EN1125 § 4.1.25	<b>Nevarne snovi</b>	Materiali v tem izdelku ne vsebujejo ali sproščajo nobenih nevarnih snovi, ki presegajo mejne vrednosti, določene v obstoječih evropskih standardih za materiale ali drugih nacionalnih predpisih.

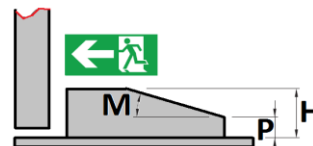



## DoP N° EN1125-2810

## 1. Producator:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

## 2. Codul de identificare al produsului:

Dispozitiv de ieșire în caz de urgență de Tipul "A"

## 3. Numărul tipului care permite identificarea produsului de construcție conform cerințelor Articolului 11, paragraful 4 (CPR):

Series EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT

Model: \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*' \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*,  
 \*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.

949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. 1F, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*

Accesorii: 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741 .5000, ARIES 00EI \*\*\*10\*\*

## 4. Utilizarea intentionata a produsului:

Pentru uși pe caile de evacuare

## 5. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței:

1 - Anexa V (305/2011 UE - CPR)

## 6. Conformitatea produsului:

ICIM S.p.A.

Numar

0425

## 7. Certificat de constanta al performanței:

0425 – CPR - 2810

## 8. Standarde armonizate:




EN1125:2008

Clasificare:

|3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|




## 9. Caracteristici esentiale

EN1125 § 4.1.2	Funcția de eliberare	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Funcția de montare a ieșirii de urgență	Asamblată pe partea interioară a ușii
EN1125 § 4.1.5	Margini și colțuri expuse	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Set de dublu de uși	Neaplicabil
EN1125 § 4.1.9	Instalarea barei	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Lungimea barei	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Proiecția barei	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Capătul (sfarsitul) barei	Bara de operare nu iese dincolo de oricare dintre capete.
EN1125 § 4.1.13	Bara de operare a barei	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Tija de testare	Dispozitivul nu blochează tija de testare în nicio poziție a placutei de împingere.
EN1125 § 4.1.15	Decalajul feței ușii	$R \geq 25$ mm cu bara impinsa
EN1125 § 4.1.16	Decalaj accesibil	Piesa de testare amplasată într-un spațiu accesibil nu poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului.
EN1125 § 4.1.17	Miscare libera a usii	Dispozitivul nu include niciun element care să împiedice libera circulație a ușii odată ce este eliberat.
EN1125 § 4.1.18	Surub vertical superior	Neaplicabil
EN1125 § 4.1.20	Incuietoare	Încuietoarea protejează tocul ușii de pagubele făcute de deschiderea și închiderea repetată a ușii.
EN1125 § 4.1.21	Dimensiunile incuietorelor	Neaplicabil

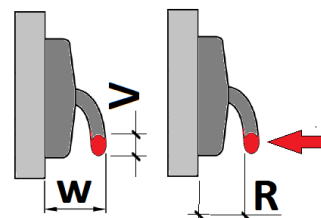



## DoP N° EN1125-2810

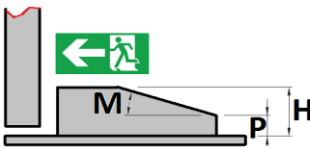EN1125 § 4.1.23	<b>Masa și dimensiunile ușii</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]	    
EN1125 § 4.1.24	<b>Dispozitiv de acces exterior</b>	Dispozitivul de acces exterior nu face dispozitivul de urgență inoperabil din interior.	
EN1125 § 4.2.2	<b>Forța de eliberare</b>	$F \leq 80$ [N] <80N cu usa descarcata si $\leq 220$ [N] cu usa încărcată cu 1.000N.	
EN1125 § 4.2.7	<b>Cerinte de securitate</b>	Gradul 1: dispozitivul ramane inchis cand o forță de 1000 [N] este aplicată ușii.	
EN1125 § 4.1.7	<b>Rezistență la coroziune</b>	Gradul 4: rezistență foarte ridicată (240 ore)	
EN1125 § 4.1.6	<b>Interval de temperatura</b>	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	<b>Acoperire pentru tije verticale</b>	Neaplicabil	
EN1125 § 4.1.22	<b>Lubrifiere</b>	După fiecare 20.000 de cicluri fără demontarea device-ului.	
EN1125 § 4.2.3	<b>Forța de reangajare</b>	$\leq 50$ [N]	
EN1125 § 4.2.4	<b>Durabilitate</b>	Gradul 7: 200 000 cicluri de testare	
EN1125 § 4.2.5	<b>Test de rezistență</b>	Rezista la F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	<b>Test de rezistență– tije verticale</b>	Neaplicabil	
EN1125 § 4.2.8	<b>Examinarea finala</b>	Dispozitivul este eliberat cu o forta $\leq 80$ [N] cu usa descarcata si $\leq 220$ [N] cu usa încărcată cu 1.000 [N].	
EN1125 Annex B	<b>Adecvare pentru utilizarea pe ansambluri de uși rezistente la foc/fum</b>	Gradul A: potrivit pentru folosirea pe ansambluri de uși rezistente la foc/fum	
EN1125 § 4.1.25	<b>Substanțe periculoase</b>	Materialele din acest produs nu conțin sau eliberează substanțe periculoase care depășesc nivelurile maxime specificate în standardele materiei Europene sau în reglementările naționale.	





# DoP N° EN1125-2810

## 1. Производител:

ISEO Serrature S.p.A. – ул. С. Джироламо № 13 – Италия 25055 – Пизоние (провинция Бреша)

## 2. Идентификационен код на продукта:

**Антипаник заключващо устройство тип "А"**

## 3. Типов номер, позволяващ идентификация на строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (Регламент за строителните продукти):

Серия: EXIT, TOP EXIT, TOP EXIT DGT  
 Модели: \*\*\*\*\*7\*1\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*885\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*892\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*894\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*985\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*1\*994\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*985\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*992\*\*, \*\*\*\*\*7\*4\*994\*\*.  
 949.0000.504\* .. 1F, 949.0000.50279, 949.0000.504S .. 1F, 949.0000.20379 .. 1F, 949.0000.50279, 945.9\*\*  
 Аксесоари: 98.1742.01, 98.1741.50, 200.11.174\*.0000, 200.00.1741.5000, ARIES 00E1 \*\*\*10\*\*

## 4. Предназначение на строителния продукт:

За врати по евакуационни пътища

## 5. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:

1 - Приложение V (305/2011 EC – Регламент за строителните продукти)

## 6. Нотифициран орган:

ICIM S.p.A. **Номер** 0425

## 7. Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели:





0425 – CPR – 2810


## 8. Хармонизиран стандарт:

EN1125:2008 **Класификация:** |3|7|6|A|1|4|2|2|A|B|




## 9. Съществени характеристики

EN1125 § 4.1.2	Функция за освобождаване	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Монтаж на антипаник заключващото устройство	Монтира се на вътрешната страна на вратата
EN1125 § 4.1.5	Изпъкнали върхове и ръбове	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Двойна врата	Неприложимо
EN1125 § 4.1.9	Монтаж на лоста	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Дължина на лоста	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Издаденост на лоста	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Край на лоста	Работният лост не излиза извън нито една от крайните опорни скоби.
EN1125 § 4.1.13	Лице на работния лост	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Тестова пръчка	Устройството не задържа тестовата пръчка в нито едно положение на плочата за натискане.
EN1125 § 4.1.15	Свободно пространство на повърхността на крилото на вратата	$R \geq 25$ mm с лост за отваряне
EN1125 § 4.1.16	Достъпна междина	Тестовият елемент, поставен във всяка достъпна междина, не може да попречи на правилната работа на устройството.
EN1125 § 4.1.17	Свободно движение на вратата	Устройството не включва никакъв елемент, възпрепятстващ свободното движение на вратата, след като е освободена.
EN1125 § 4.1.18	Горен вертикален болт	Неприложимо

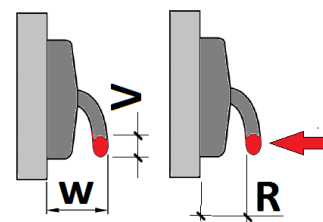



## DoP N° EN1125-2810

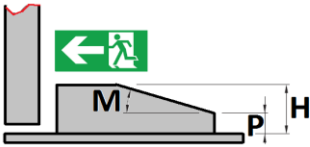EN1125 § 4.1.20	<b>Предпазители</b>	Предпазителят предпазва рамката на вратата от повреди, причинени от затварянето и отварянето на вратата.	
EN1125 § 4.1.21	<b>Размери на предпазителите</b>	Неприложимо	
EN1125 § 4.1.23	<b>Тегло и размери на вратата</b>	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 2520$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	<b>Устройство за външен достъп</b>	Устройството за външен достъп не прави аварийното устройство неработоспособно отвътре.	
EN1125 § 4.2.2	<b>Освобождаваща сила</b>	$F \leq 80$ [N] <80N при ненатоварена врата и $\leq 220$ [N] при врата, натоварена с 1 000 N.	
EN1125 § 4.2.7	<b>Изискване за сигурност</b>	Клас 1: устройството остава заключено, когато на вратата се приложи сила от 1000 [N].	
EN1125 § 4.1.7	<b>Устойчивост на корозия</b>	Клас 4: много висока устойчивост (240 часа)	
EN1125 § 4.1.6	<b>Температурен диапазон</b>	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	<b>Покритие на вертикалните пръти</b>	Неприложимо	
EN1125 § 4.1.22	<b>Смазване</b>	На всеки 20 000 цикъла без демониране на устройството	
EN1125 § 4.2.3	<b>Сила за повторно затваряне</b>	$\leq 50$ [N]	
EN1125 § 4.2.4	<b>Издръжливост</b>	Клас 7: 200 000 цикъла на изпитване	
EN1125 § 4.2.5	<b>Устойчивост на лоша употреба</b>	Издържа F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	<b>Устойчивост на лоша употреба – вертикални пръти</b>	Неприложимо	
EN1125 § 4.2.8	<b>Финална проверка</b>	Устройството се освобождава със сила $\leq 80$ [N] при ненатоварена врата и $\leq 220$ [N] при врата, натоварена с 1 000 [N].	
EN1125 Приложение B	<b>Пригодност на устройството за аварийен изход за използване в пожароустойчиви/ димоустойчиви врати.</b>	Клас A: подходящ за използване в димоустойчиви врати.	
EN1125 § 4.1.25	<b>Опасни вещества</b>	Материалите в този продукт не съдържат или отделят никакви опасни вещества, надвишаващи максималните нива, посочени в съществуващите европейски стандарти за материалите или за някои национални разпоредби.	

**DoP N° EN1125-2810**

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.  
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



The performance of the product identified in points 2 and 3 is in conformity with the declared performance in point 9.  
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 1.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:



as prestaciones de los productos identificados en los puntos 2 y 3 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 9.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 1.  
Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:



Les performances du produit identifié aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 1.  
Signé pour le fabricant et en son nom par :



Die Leistung des ProdENts unter den Nummern 2 und 3 steht im Einklang mit der erklärten Leistung des Punkts 9.  
Er stellt diese Leistungserklärung unter die alleinige Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 1.  
Unterzeichnet im Auftrag des Herstellers von:



Učinak proizvoda identificiran u točkama 2. i 3. u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 9.  
Izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 1.  
Potpisao za i u ime proizvođača:



Zmogljivost izdelka iz točk 2 in 3 je v skladu z izjavo o lastnostih iz točke 9.  
Izjava o lastnostih se izda na izključno odgovornost proizvajalca iz točke 1.  
Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Performanta produsului identificata la punctele 2 si 3 se afla în conformitate cu performanta declarata la punctul 9. Declarația de performanța este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 1. Semnat pentru și în numele producătorului:



Изпълнението на продукта, посочена в точки 2 и 3, е в съответствие с декларираните характеристики в точка 9.  
Декларацията за експлоатационни характеристики се издава на единствената отговорност на производителя, посочен в точка 1.  
Подписано за и от името на производителя от:

Luogo	Prima emissione	Emissione corrente	<b>ISEO SERRATURE S.p.A.</b>
Place	First issuing	Current issuing	<b>Stefano Gelmini</b>
Lugar	Fecha de primera Emisión	Emisión Actual	Responsabile Certificazione di Prodotto
Lieu	Première deliverance	Attribution en cours	Product Certification Manager
Ort	Erste Ausstellung	Aktuelle Ausstellung	Gerente de certificación de productos
Miejsce	Pierwsze wydanie	Bieżące wydanie	Responsable de la certification des produits
Vieta	Pirmas leidimas	Aktualus leidimas	Produkt-Zertifizierungsmanager
Mjesto	Prvo izdanje	Trenutačno izdanje	Kierownik ds. certyfikacji produktów
Kraj	Prva izdaja	Trenutna izdaja	Produktų sertifikavimo vadybininkas
Loc	Prima eliberare	Eliberarea curenta	Voditelj certificiranja proizvoda
Място	Първо издание	Текущо издание	Vodja certificiranja izdelkov
			Manager de Certificare al Produsului
			Мениджър за сертифициране на продукти
<b>PISOGNE (BS) ITALY</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>22/12/2020</b>	