



Dichiarazione di prestazione (DoP)

1. Fabbricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Codice di identificazione del prodotto:

Maniglione antipánico tipo "B"

3. Numero di tipo che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (CPR):

Serie:	PUSH, PUSH-BOLT		
Modelli:	PUSH	9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T*	
	kit PUSH	9426084**T*, 9424*****T...1	
	PUSH-BOLT	9452*****4, 9453*****4	
Accessori:	941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100***, 9410003*04, 941020***4.		

4. Uso previsto del prodotto:

Per porte sulle vie di esodo

5. Sistema di valutazione della costanza delle prestazioni:

1 - Allegato V (305/2011 UE - CPR)

6. Organismo Notificato:

CSI S.p.A.

Numero:

0497

7. Certificato di costanza delle prestazioni:

0497 – CPR – 6213

8. Norma armonizzata:





EN1125:2008

Classificazione:

|3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|




9. Caratteristiche essenziali

EN1125 § 4.1.2	Funzione di apertura:	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Montaggio del dispositivo antipánico	La direzione dell'operazione di sgancio del dispositivo è nella direzione di apertura della porta.
EN1125 § 4.1.5	Spigoli ed angoli esposti	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Porta a due ante	Quando impiegato su porta a due ante consente che entrambe le ante si aprano simultaneamente
EN1125 § 4.1.9	Installazione della barra	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Lunghezza della barra	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Sporgenza della barra	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Terminale della barra	La barra di azionamento non sporge oltre nessuno dei due bracci terminali di sostegno.
EN1125 § 4.1.13	Superficie di azionamento della barra	$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\% U$
EN1125 § 4.1.14	Asta di prova	Il dispositivo non intrappola l'asta di prova in nessuna posizione della piastra di spinta.
EN1125 § 4.1.15	Spazio libero rispetto alla superficie della porta	$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] con barra premuta
EN1125 § 4.1.16	Spazio libero accessibile	Il blocchetto di prova posto in qualsiasi spazio accessibile non impedisce il corretto funzionamento del dispositivo.
EN1125 § 4.1.17	Movimento libero della porta	Il dispositivo non ha nessun elemento che impedisca il movimento libero della porta una volta che viene sbloccata.
EN1125 § 4.1.18	Elemento di chiusura verticale	L'azionamento dell'elemento di chiusura dell'asta verticale inferiore non aziona l'elemento di chiusura dell'asta verticale superiore.

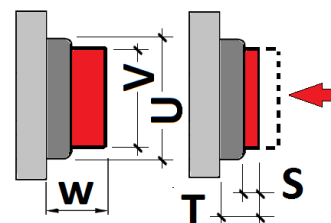



DoP N° EN1125-6213 TF

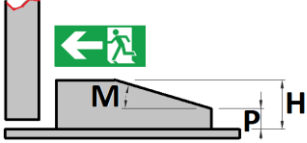EN1125 § 4.1.20	Contro bocchette	Le contro bocchette proteggono il telaio della porta da danneggiamenti nell'apertura e nella chiusura della porta	
EN1125 § 4.1.21	Dimensioni delle contro bocchette	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].	
EN1125 § 4.1.23	Massa e dimensioni della porta	$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	Dispositivo di accesso dall'esterno	Il dispositivo di accesso dall'esterno non impedisce l'azionamento del dispositivo di emergenza dall'interno.	
EN1125 § 4.2.2	Forza di apertura	$F \leq 80$ [N] con la porta non sottoposta a pressione ed $F \leq 220$ [N] con la porta sottoposta a pressione di 1000 [N]	
EN1125 § 4.2.7	Requisito di sicurezza per i beni	Grado 1: il dispositivo rimane in posizione di chiusura quando la porta viene sottoposta ad una forza di 1000N.	
EN1125 § 4.1.7	Resistenza alla corrosione	Grado 4: altissima resistenza (240 ore NSS)	
EN1125 § 4.1.6	Intervallo di temperatura	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	Coperture per aste verticali	Non applicabile	
EN1125 § 4.1.22	Lubrificazione	Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo.	
EN1125 § 4.2.3	Forza di riaggancio	≤ 50 [N]	
EN1125 § 4.2.4	Durabilità	Grado 7: 200 000 cicli di prova.	
EN1125 § 4.2.5	Resistenza all'uso improprio	Resiste a F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	Resistenza all'uso improprio - aste verticali	Non applicabile	
EN1125 § 4.2.8	Esame finale	Il dispositivo si apre con $F \leq 80$ [N] con la porta non sottoposta a pressione ed $F \leq 220$ [N] con la porta sottoposta a pressione di 1000 [N].	
EN1125 Allegato B	Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco e/o tagliafumo.	Grado B: idoneo all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo	
EN1125 § 4.1.25	Sostanze pericolose	I materiali contenuti in questo prodotto non contengono o rilasciano sostanze pericolose in quantità superiore ai livelli massimi specificati in esistenti norme dei materiali Europee o di qualsiasi normativa nazionale	



DoP N° EN1125-6213 TF

Declaration of Performance (DoP)

1. Manufacturer:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Product identification code:

Panic exit device Type "B"

3. Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR):

Series	PUSH, PUSH-BOLT		
Models:	PUSH	9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T*	
	kit PUSH	9426084**T*, 9424*****T...1	
	PUSH-BOLT	9452*****4, 9453*****4	
Accessories:	941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100***, 9410003*04, 941020***4.		

4. Intended use of the construction product: For doors on escape routes

5. System of assessment and verification of constancy of performance: 1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)




6. Notified Body: CSI S.p.A. **Number** 0497

7. Certificate of constancy of performance: 0497 – CPR – 6213

8. Harmonized standard: EN1125:2008 **Classification:** |3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|

9. Essential characteristics




EN1125 § 4.1.2	Release function	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Panic exit device mounting	Assembling on the inside face of the door
EN1125 § 4.1.5	Exposed edge and corners	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Double doorset	When used on double doorset leaves allows both leaves to be opened simultaneously.
EN1125 § 4.1.9	Bar installation	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Bar length	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Bar projection	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Bar end	The operating bar does not protrude beyond either of the end support brackets.
EN1125 § 4.1.13	Operating bar face	$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\%$ U
EN1125 § 4.1.14	Test rod	The device does not trap the test rod in any position of the push pad.
EN1125 § 4.1.15	Door face gap	$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] with pushed bar
EN1125 § 4.1.16	Accessible gap	The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation of the device.
EN1125 § 4.1.17	Door free movement	The device does not include any element impeding the free movement of the door once it is released.
EN1125 § 4.1.18	Top vertical bolt	The releasing of the bottom vertical rod bolt head does not release the top vertical rod bolt head.
EN1125 § 4.1.20	Keepers	The keeper protects the door frame from the damage caused by the door closing and opening.
EN1125 § 4.1.21	Keepers dimensions	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].

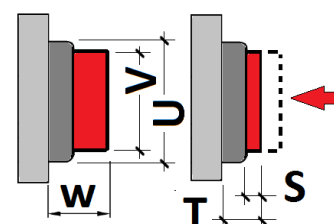



DoP N° EN1125-6213 TF

EN1125 § 4.1.23	Door mass and dimensions	$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	Outside access device	The outside access device does not render the emergency device inoperable from the inside.
EN1125 § 4.2.2	Release force	$F \leq 80$ [N] <80N with the door unloaded and ≤ 220 [N] with the door loaded with 1.000N.
EN1125 § 4.2.7	Security requirement	Grade 1: the device remains locked when a force of 1000 [N] is applied to the door.
EN1125 § 4.1.7	Corrosion resistance	Grade 4: very high resistance (240 hours)
EN1125 § 4.1.6	Temperature range	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	Cover for vertical rods	Not applicable
EN1125 § 4.1.22	Lubrication	Every 20 000 cycles without dismantling the device
EN1125 § 4.2.3	Reengaging force	≤ 50 [N]
EN1125 § 4.2.4	Durability	Grade 7: 200 000 test cycles
EN1125 § 4.2.5	Abuse test	It withstand to F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	Abuse test – vertical rods	Not applicable
EN1125 § 4.2.8	Final examination	The device is released with a force ≤ 80 [N] with the door unloaded and ≤ 220 [N] with the door loaded with 1.000 [N].
EN1125 Annex B	Suitability for use on fire/smoke resistance door assemblies.	Grade B: suitable for use on fire/smoke resisting door assemblies.
EN1125 § 4.1.25	Dangerous substances	The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.

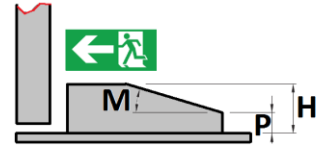



Declaración de Prestaciones (DoP)

1. Fabricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Código de indentificación único del producto-tipo:

Dispositivos antipánico tipo "B"

3. Número de código de indentificación del producto de la construcción de acuerdo al Art. 11, párrafo 4 (RPC):

Serie: PUSH, PUSH-BOLT

Modelos: PUSH 9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T*

kit PUSH 9426084**T*, 9424*****T...1

PUSH-BOLT 9452*****4, 9453*****4

Accesorios: 941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100***, 9410003*04, 941020***4.

4. Uso previsto del producto de la construcción

Para puertas situadas en vías de evacuación

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

1 - Allegato V (305/2011 UE - RPC)

6. Organismo notificado

CSI S.p.A.

Numero:

0497

7. certificado de constancia de prestaciones:

0497 – CPR – 6213

8. Norma armonizada:




EN1125:2008

Clasificación:

|3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|

9. Características esenciales




EN1125 § 4.1.2	Función de apertura	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Montaje del dispositivo antipánico	Montaje en la cara interna de la puerta.
EN1125 § 4.1.5	Aristas y esquinas expuestas	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Puerta de dos hojas	Cuando es usado en una puerta de dos hojas permite a ambas hojas ser abiertas simultáneamente.
EN1125 § 4.1.9	Instalación de la barra	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Largo de la barra	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Salida de la barra	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Final de la barra	El accionamiento de la barra no sobresale más allá de ninguno de los dos brazos de apoyo.
EN1125 § 4.1.13	Superficie barra accionamiento	$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\%$ U
EN1125 § 4.1.14	Varilla de ensayo	El dispositivo no retiene la varilla de ensayo en ninguna posición de la placa a presión
EN1125 § 4.1.15	Espacio con la cara de la hoja	$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] con barra prensada
EN1125 § 4.1.16	Espacio accesible	La pieza de ensayo colocada en cualquier espacio accesible no impide el funcionamiento correcto del dispositivo de emergencia
EN1125 § 4.1.17	Movimiento libre de la puerta	El dispositivo no incluye ningún elemento que impida el libre movimiento de la puerta una vez ha sido desbloqueada.
EN1125 § 4.1.18	Elemento de cierre vertical	El accionamiento del elemento de cierre de la varilla vertical inferior no acciona el

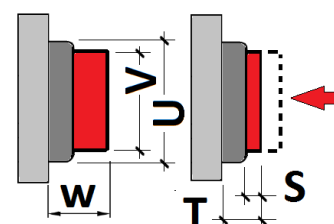



DoP N° EN1125-6213 TF

		elemento de cierre de la varilla vertical superior
EN1125 § 4.1.20	Cerraderos	Los cerraderos protegen el marco de la puerta de daños causados durante el cierre y la apertura de la misma.
EN1125 § 4.1.21	Dimensiones de los cerraderos	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].
EN1125 § 4.1.23	Dimensiones y masa de la puerta	$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	Dispositivo de acceso exterior	El dispositivo de acceso exterior no impide la maniobra del dispositivo de emergencia desde el interior.
EN1125 § 4.2.2	Fuerza de apertura	$F \leq 80$ [N] con la puerta no sometida a presión y ≤ 220 [N] con la puerta sometida a presión de 1000 [N].
EN1125 § 4.2.7	Requisitos de seguridad de bienes	Grado 1: el dispositivo permanece en posición de cierre cuando soporta una fuerza de 1000 [N] aplicada a la puerta.
EN1125 § 4.1.7	Resistencia a la corrosión	Grado 4: altísima resistencia (240 horas NSS)
EN1125 § 4.1.6	Rango de temperaturas	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	Carcasa para las varillas verticales	No aplicable
EN1125 § 4.1.22	Lubrificazione	Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo.
EN1125 § 4.2.3	Fuerza de reenganche	≤ 50 [N]
EN1125 § 4.2.4	Durabilidad	Grado 7: 200 000 ciclos de prueba.
EN1125 § 4.2.5	Resistencia al uso impropio	Resiste a F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	Resistencia al uso impropio – Varillas verticales	No aplicable
EN1125 § 4.2.8	Examen final	El dispositivo se abre con una fuerza $F \leq 80$ [N] con la puerta no sometida a presión y ≤ 220 [N] con la puerta sometida a presión de 1000 [N].
EN1125 Allegato B	Idoneidad para su uso en puertas cortafuego/cortahumo.	Grado B: Apto para uso en puertas resistentes al fuego y al humo.
EN1125 § 4.1.25	Sustancias peligrosas	Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes y en cualquier regulación nacional.

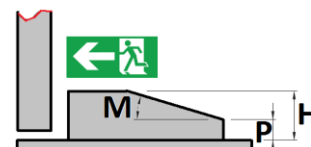



Déclaration des Performances (DoP)

1. Fabricant :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Code d'identification unique du produit type :

Fermetures anti-panique type "B"

3. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR) :

Série: **PUSH, PUSH-BOLT**
 Modèles : **PUSH 9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T***
kit PUSH 9426084T*, 9424*****T...1**
PUSH-BOLT 9452***4, 9453*****4**
 Accessoires : **941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100**, 9410003*04, 941020***4.**

4. Usage prévu du produit de construction

Pour portes situées sur les voies d'évacuation

5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

1 - Annexe V (305/2011 UE - CPR)

6. Organisme de certification :

CSI S.p.A.

Numéro :

0497

7. Certificat de constance de performance :

0497 – CPR – 6213

8. N norme harmonisée :

EN1125:2008

Classification :

|3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|

9. Caractéristiques essentielles

EN1125 § 4.1.2 Fonction de déverrouillage


< 1 [sec]

EN1125 § 4.1.3 Montage de la fermeture anti-panique

Montage sur la face interne de la porte

EN1125 § 4.1.5 Arêtes vives et angles exposés

$r \geq 0,5$ [mm]



EN1125 § 4.1.7 Bloc porte à deux vantaux

Lorsqu'il est utilisé sur une double porte, il permet l'ouverture simultanée des deux vantaux.

EN1125 § 4.1.9 installation de la barre


$Z \leq 150$ [mm]

EN1125 § 4.1.10 Longueur de la barre

$X \geq 60\%$ Y


EN1125 § 4.1.11 Projection de la barre

$W \leq 100$ [mm]



EN1125 § 4.1.12 Extrémité de la barre

La barre manœuvrante ne doit pas faire saillie au-delà de l'extrémité de l'un de ses leviers supports.



EN1125 § 4.1.13 Face manœuvrante de la barre

$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\%$ U

EN1125 § 4.1.14 Tige d'essai


Le dispositif ne piège pas la tige d'essai quel que soit la position de la plaque de poussée.

EN1125 § 4.1.15 Espace avec la face de la porte

$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] avec bar pressé

EN1125 § 4.1.16 Espace accessible

L'éprouvette placée dans un espace accessible quelconque ne doit pas empêcher le fonctionnement correct du dispositif.

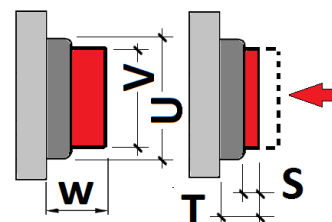

EN1125 § 4.1.17 Libre mouvement de la porte

Le dispositif ne doit pas inclure d'élément gênant le libre mouvement de la porte une fois qu'elle est déverrouillée.

EN1125 § 4.1.18 Tringles verticales




La manipulation du pêne vertical bas ne doit pas dégager le pêne vertical haut.





DoP N° EN1125-6213 TF

EN1125 § 4.1.20	Gâches	Les gâches protègent l'hubriserie des dommages occasionnés par l'ouverture et la fermeture de la porte.	
EN1125 § 4.1.21	Dimensions des gâches	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].	
EN1125 § 4.1.23	Masse et dimensions de la porte	$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	Organe extérieur de manœuvre	L'organe extérieur de manœuvre ne doit pas empêcher la manœuvre de la fermeture d'urgence de l'intérieur.	
EN1125 § 4.2.2	Forces d'ouverture	$F \leq 80$ [N] avec la porte non chargée et ≤ 220 [N] avec une porte sous charge de 1000 [N]	
EN1125 § 4.2.7	Exigence de sécurité des biens	Grade 1 : Le dispositif doit rester en position verrouillée quand la porte est soumise à une force de 1000N.	
EN1125 § 4.1.7	Résistance à la corrosion	Grade 4 : résistance très élevée (240 heures)	
EN1125 § 4.1.6	Intervalle de température	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	Capot des tringles verticales	N'est pas applicable	
EN1125 § 4.1.22	Lubrification	Tous les 20 000 cycles sans démonter le dispositif.	
EN1125 § 4.2.3	Force de réengagement	≤ 50 [N]	
EN1125 § 4.2.4	Endurance	Grade 7: 200 000 cycles d'essai	
EN1125 § 4.2.5	Résistance à la surcharge	Résiste a F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	Résistance à la surcharge — Tringles verticales	N'est pas applicable	
EN1125 § 4.2.8	Examen final	Le dispositif est déverrouillé avec une force $F \leq 80$ [N] avec la porte non chargée et ≤ 220 [N] avec une porte sous charge de 1000 [N]	
EN1125 Allegato B	Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu /étanches aux fumées	Grade B : apte à l'utilisation sur blocs-portes coupe-feu / étanches aux fumées.	
EN1125 § 4.1.25	Substances dangereuses	Les matériaux contenus dans les produits ne doivent pas contenir ou dégager de substances dangereuses au-delà des niveaux maximum spécifiés dans les Normes européennes de matériaux existantes ou les réglementations nationales	

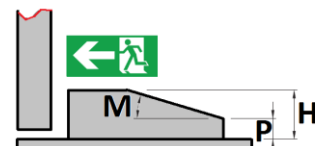



Leistungserklärung (DoP)

1. Hersteller :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Eindeutiger Identifikation Kode des ProdENTyps:

Paniktürverschlüsse Typ "B"

3. Typennummer, die eine Identifizierung des BauprodENTs in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 4 erlaubt :

Serie: PUSH, PUSH-BOLT
Modell : PUSH 9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T*
 kit PUSH 9426084**T*, 9424*****T...1
 PUSH-BOLT 9452*****4, 9453*****4
Zubehör : 941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100***, 9410003*04, 941020***4.

4. Verwendungszweck des BauprodENTs

Für Türen in Rettungswegen

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1 - Anhang V (305/2011 UE - CPR)

6. ProdENTzertifizierungsstelle:

CSI S.p.A.

Nostrifizierte Stelle(n): 0497

7. Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:

0497 – CPR – 6213

8. Harmonisierte Norm:




EN1125:2008

Klassifikation :

|3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|




9. Wesentliche Merkmale

EN1125 § 4.1.2	Freigabedauer	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Anbringung des Paniktürverschlusses	Montiert auf der Innenseite der Tür
EN1125 § 4.1.5	Vorstehende Ecken und Kanten	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Zweiflügelige Türen	Bei Verwendung auf zweiflügeligen Türen können beide Flügel gleichzeitig geöffnet werden.
EN1125 § 4.1.9	Installation der Stangen	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Wirksame Länge der Betätigungsstange	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Überstand der Betätigungsstange	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Ende der Betätigungsstange	Die Betätigungsstange ragt nicht über das Ende des Quer-trägers hinaus.
EN1125 § 4.1.13	Betätigungsfläche des Griffes	$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\%$ U
EN1125 § 4.1.14	Prüfstab	Das Gerät behindert in keiner Stellung der Stoßplatte die Prüfstangen
EN1125 § 4.1.15	Freiraum der Türflügeloberfläche	$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] mit Bar gedrückt
EN1125 § 4.1.16	Erreichbarer Zwischenraum	Der Testkörper wurde an keiner zugänglichen Stelle durch die Bedienung des Gerätes behindert.
EN1125 § 4.1.17	Freie Bewegung der Tür	Das Gerät behindert nicht die freie Beweglichkeit der Tür nach deren Auslösung.
EN1125 § 4.1.18	Nach oben verlaufende Treibriegelstange	Der Antrieb des Verschlusselements an der unteren vertikalen Stange betätigt nicht das Verschlusselement an der oberen vertikalen Stange

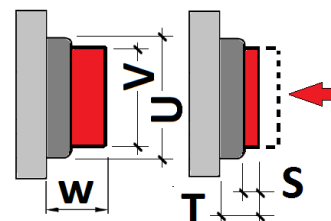



DoP N° EN1125-6213 TF

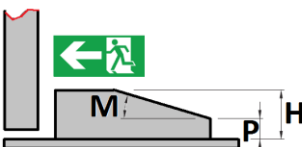EN1125 § 4.1.20	Verschlussstücke	Die Verschlussstücke schützen den Türrahmen vor Beschädigungen beim Öffnen und Schließen der Tür	
EN1125 § 4.1.21	Maße der Verschlussstücke	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].	
EN1125 § 4.1.23	Masse und Maße der Tür	$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	Äußere Zugangsvorrichtung	Der Zugriff von außen, behindert nicht die Funktionsfähigkeit des Gerätes von innen.	
EN1125 § 4.2.2	Freigabekräfte	$F \leq 80$ [N] <80N mit unbelasteter Tür und $F \leq 220$ [N] bei mit 1000 [N] belasteter Tür.	
EN1125 § 4.2.7	Anforderungen an die Sicherheit	Klasse 1: Das Gerät bleibt verschlossen, wenn eine Kraft von 1000 [N] auf die Tür einwirkt	
EN1125 § 4.1.7	Korrosionsbeständigkeit	Klasse 4: sehr hohe Beständigkeit (240 Stunden)	
EN1125 § 4.1.6	Temperaturbereich	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	Abdeckungen für vertikale Treibriegelstange	Nicht erforderlich.	
EN1125 § 4.1.22	Schmierung	Every 20.000 Zyklen, ohne Demontage des Gerätes.	
EN1125 § 4.2.3	Verschlusskraft	≤ 50 [N]	
EN1125 § 4.2.4	Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 200.000 Zyklen,	
EN1125 § 4.2.5	Widerstandskraft gegen Missbrauch	Sie widersteht Zug F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch	Not applicable	
EN1125 § 4.2.8	Abschlussuntersuchung	Das Gerät wurde mit einer Kraft ≤ 80 [N] mit unbelasteter Tür und ≤ 220 [N] bei mit 1.000 [N] belasteter Tür.	
EN1125 Anhang B	Eignung für den Einsatz an Rauchschutz-/Feuerschutztüren.	Klasse B: geeignet für den Einsatz an Rauchschutz-/Brandschutztüren.	
EN1125 § 4.1.25	Gefährliche Inhaltsstoffe	Die in diesem ProdENT verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe, die über den angegebenen Höchstwerten der bestehenden europäischen Werkstoffnormen oder irgendwelchen nationalen Verordnungen liegen	





Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

1. Producent:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Kod identyfikacyjny produktu:

Zamknięcie przeciwpaniczne typ "B"

3. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 (CPR):

Serie PUSH, PUSH-BOLT
Modele: PUSH 9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T*
 kit PUSH 9426084**T*, 9424*****T...1
 PUSH-BOLT 9452*****4, 9453*****4
Akcesoria: 941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100***, 9410003*04, 941020***4.

4. Zamierzone zastosowanie:

Drzwi na drogach ewakuacyjnych

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)

6. Jednostka notyfikowana:

CSI S.p.A.

Numer:

0497

7. Certyfikat stałości właściwości użytkowych:

0497 – CPR – 6213

8. Norma zharmonizowana:


EN1125:2008

Klasyfikacja:

|3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|

9. Zasadnicze charakterystyki

EN1125 § 4.1.2	Funkcja zwalniania	< 1 [sek]
EN1125 § 4.1.3	Instalowanie zamknięcia przeciwpanicznego do wyjść	Montaż na wewnętrznej stronie drzwi
EN1125 § 4.1.5	Wyeksponowane krawędzie i naroża	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Drzwi dwuskrzydłowe	W przypadku użycia na drzwiach dwuskrzydłowych umożliwia otwieranie obydwu skrzydeł jednocześnie.
EN1125 § 4.1.9	Instalowanie pręta	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Długość pręta	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Wystawianie pręta	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Koniec pręta	Pręt operacyjny nie wystaje poza końce obydwu wsporników.
EN1125 § 4.1.13	Powierzchnia pręta operacyjnego	$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\% U$
EN1125 § 4.1.14	Pręt próbny	Brak uwięzienia pręta próbnego w jakiegokolwiek pozycji podczas pracy zamknięcia przeciwpanicznego.
EN1125 § 4.1.15	Odstęp między prętem a powierzchnią drzwi	$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] z wciśniętym prętem
EN1125 § 4.1.16	Dostępna szczelina	Stalowy element próbny umieszczony w jakiegokolwiek dostępnej szczelinie nie przeszkadza w prawidłowej pracy zamknięcia.
EN1125 § 4.1.17	Swobodny ruch drzwi	Urządzenie nie zawiera żadnego elementu utrudniającego swobodny ruch drzwi po jego zwolnieniu.
EN1125 § 4.1.18	Górny rygiel pionowy	Zwolnienie dolnego rygla z pionowymi ciągnami nie zwalnia górnego rygla.

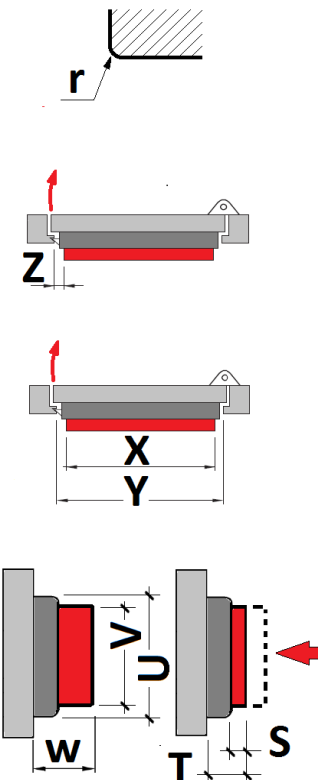



DoP N° EN1125-6213 TF

EN1125 § 4.1.20	Zaczepy
EN1125 § 4.1.21	Wymiary zaczepów
EN1125 § 4.1.23	Masa i wymiary drzwi
EN1125 § 4.1.24	Urządzenia dostępu z zewnątrz
EN1125 § 4.2.2	Siły zwalniające
EN1125 § 4.2.7	Wymagania dotyczące zabezpieczenia
EN1125 § 4.1.7	Odporność na korozję
EN1125 § 4.1.6	Zakres temperatur
EN1125 § 4.1.19	Oslony cięgien pionowych
EN1125 § 4.1.22	Smarowanie
EN1125 § 4.2.3	Siła ponownego zazębienia
EN1125 § 4.2.4	Trwałość
EN1125 § 4.2.5	Odporność na niewłaściwe użytkowanie - pręt poziomy
EN1125 § 4.2.6	Odporność na niewłaściwe użytkowanie—ciągną pionowe
EN1125 § 4.2.8	Badanie końcowe
EN1125 Annex B	Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych / dymoszczelnych
EN1125 § 4.1.25	Substancje niebezpieczne

Zaczep chroni ościeżnicę przed uszkodzeniami spowodowanymi zamykaniem i otwieraniem drzwi.

$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].

$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]

Urządzenie dostępu zewnętrznego nie sprawia, że zamknięcie nie będzie działało od wewnątrz.

$F \leq 80$ [N] drzwi nieobciążone i $F \leq 220$ [N] drzwi obciążone siłą 1.000 [N].

Klasa 1: urządzenie pozostanie w pozycji zablokowanej po przyłożeniu siły 1.000 [N].

Klasa 4: bardzo wysoka odporność (240 h)

-10 [°C]; +60 [°C]

Nie dotyczy

Każde 20.000 cykli bez demontażu urządzenia

≤ 50 [N]

Klasa 7: 200 000 cykli




Wytrzymałość na działanie sił F1, F2, F3, F4

Nie dotyczy

Urządzenie jest zwalniane z siłą ≤ 80 [N] gdy drzwi nieobciążone i ≤ 220 [N] gdy drzwi obciążone siłą 1.000 [N].

Klasa B: odpowiednie do stosowania w zestawach drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Materiały w tym produkcie nie zawierają ani nie uwalniają substancji niebezpiecznych przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy określone w istniejących europejskich normach materiałowych lub w przepisach krajowych.

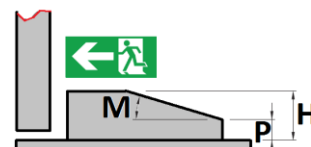



Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

1. Gamintojas:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Produkto identifikavimo kodas:

"B" tipo evakuacinių išėjimų įtaisas

3. Tipo numeris, identifikuojantis produktą pagal 11 straipsnio 4 punktą (CPR):

Serija	PUSH, PUSH-BOLT		
Modeliai:	PUSH	9421*****T*, 9422*****T*, 9423*****T*, 9424*****T*	
	kit PUSH	9426084**T*, 9424*****T...1	
	PUSH-BOLT	9452*****4, 9453*****4	
Priedai:	941000****, 9410201*04, 9410203*04, 9410204*04, 9430009*, 9430012*, 9430020*, 9430030*, 94000030, 9420009*, 94200060, 9420009*, 94100***, 9410003*04, 941020***4.		

4. Produkto naudojimo paskirtis:

Evakuacinių išėjimų durims

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)

6. Notifikuota įstaiga:

CSI S.p.A.

Numeris

0497

7. Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas:

0497 – CPR – 6213

8. Harmonizuotas standartas:





EN1125:2008

Klasifikacija:

|3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|

9. Pagrindinės charakteristikos




EN1125 § 4.1.2	Atidarymo funkcija	< 1 [sek]
EN1125 § 4.1.3	Įtaiso montavimas	Montuojama ant vidinės durų pusės
EN1125 § 4.1.5	Matomi kraštai ir kampai	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Dvivėrės durys	Kai naudojama ant dvivėrių durų, abi varčias leidžia atidaryti tuo pačiu metu.
EN1125 § 4.1.9	Strypo montavimas	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Strypo ilgis	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Strypo projekcija	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Strypo užbaigimas	Strypas neišsikišą toliau už jį laikančių laikiklių abiejuose galuose.
EN1125 § 4.1.13	Strypo dydis	$V \geq 18$ [mm], $V \geq 60\%$ U
EN1125 § 4.1.14	Testuojamasis kaištis	Įtaisas neužspaudžia testuojamojo kaiščio jokioje pozicijoje.
EN1125 § 4.1.15	Tarpas nuo durų plokštumos	$S \geq 25$ [mm], $T \geq 3$ [mm] kai įtaisas yra paspaustas
EN1125 § 4.1.16	Galimas tarpas	Testinė detalė, įdėta į bet kokią galimą tarpą netrukdo teisingam įtaiso veikimui.
EN1125 § 4.1.17	Laisvas durų judėjimas	Įtaisas neturi jokio elemento trukdančio laisvam durų judėjimui kai tik jos atidaromos.
EN1125 § 4.1.18	Viršutinis vertikalus kaištis	Apatinio vertikalus kaiščio atleidimas neatfiksuoja viršutinio vertikalus kaiščio.
EN1125 § 4.1.20	Atsakomosios plokštelės	Atsakomosios plokštelės apsaugo durų staktą nuo pažeidimų durims atsidarant ir užsidarant.
EN1125 § 4.1.21	Plokštelių matmenys	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].

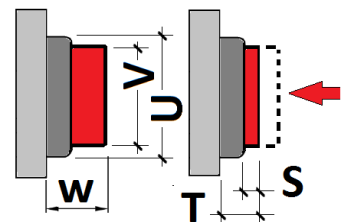



DoP N° EN1125-6213 TF

EN1125 § 4.1.23	Durų masė ir matmenys	$M \leq 250$ [kg], $H \leq 3400$ [mm], $L \leq 1500$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	Išorinis jėgimo įtaisas	Išorinis jėgimo įtaisas neįtakoja evakuacinio įtaiso teisingo veikimo iš vidaus.
EN1125 § 4.2.2	Atleidimo jėga	$F \leq 80$ [N] <80N kai durys neapkrautos ir ≤ 220 [N] kai durys apkrautos 1.000N jėga.
EN1125 § 4.2.7	Saugumo reikalavimas	1 klasė: įtaisas lieka užrakintas kai durys yra apkrautos 1000 [N] jėga.
EN1125 § 4.1.7	Atsparumas korozijai	4 klasė: labai aukštas atsparumas (240 valandų)
EN1125 § 4.1.6	Temperatūra	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	Vertikalių strypų uždengimai	Netaikoma
EN1125 § 4.1.22	Sutepimas	Kas 20 000 ciklų nenumontuojant įtaiso
EN1125 § 4.2.3	Užsirakinimo jėga	≤ 50 [N]
EN1125 § 4.2.4	Ilgamžiškumas	7 klasė: 200 000 testavimo ciklų
EN1125 § 4.2.5	Laužimo testas	Atlaiko jėgas F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	Laužimo testas vertikaliems strypams	Netaikoma
EN1125 § 4.2.8	Galutinis testavimas	Įtaisas atleidžiamas su ≤ 80 [N] jėga kai durys neapkrautos ir su ≤ 220 [N] jėga kai durys apkrautos 1.000 [N] jėga.
EN1125 Annex B	Tinkamumas naudoti priešgaisrinio / priešdūminio tipo durims.	B klasė: tinkamas naudoti priešgaisrinio / priešdūminio tipo durims.
EN1125 § 4.1.25	Pavojingos medžiagos	Produktas neturi ir neišskiria jokių pavojingų medžiagų, kurios viršytų maksimalias Europos standartų nustatytas normas ar kitus nacionalinius reikalavimus.

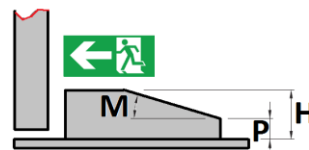

**DoP N° EN1125-6213 TF**

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



The performance of the product identified in points 2 and 3 is in conformity with the declared performance in point 9.
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 1.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:



as prestaciones de los productos identificados en los puntos 2 y 3 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 1.
Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:



Les performances du produit identifié aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 1.
Signé pour le fabricant et en son nom par :



Die Leistung des ProdENts unter den Nummern 2 und 3 steht im Einklang mit der erklärten Leistung des Punkts 9.
Er stellt diese Leistungserklärung unter die alleinige Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 1.
Unterzeichnet im Auftrag des Herstellers von:



Działanie produktu wskazanego w pkt 2 i 3 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami w pkt 9.
Deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 1.
Podpisane przez producenta i w imieniu producenta:



Produkt, identifikuoito 2 ir 3 punktuose, eksploatacinės savybės yra deklaruojamos 9 punkte.
Eksploatacinų savybių deklaracija yra išrašyta gamintojo, kuris prisiima visą atsakomybę ir yra identifikuojamas 1 punkte.
Pasirašyta gamintojo vardu jo atstovo:

Luogo
Place
Lugar
Lieu
Ort
Miejsce
Vieta

Prima emissione
First issuing
Fecha de primera Emisión
Première deliverance
Erste Ausstellung
Pierwsze wydanie
Pirmas leidimas

Emissione corrente
Current issuing
Emisión Actual
Attribution en cours
Aktuelle Ausstellung
Bieżące wydanie
Aktualus leidimas

ISEO SERRATURE S.p.A.
Stefano Gelmini
Responsabile Certificazione di Prodotto
Product Certification Manager
Gerente de certificación de productos
Responsable de la certification des produits
Produkt-Zertifizierungsmanager
Kierownik ds. certyfikacji produktów
Produktų sertifikavimo vadybininkas

PISOGNE (BS) ITALY

15/10/2019

25/09/2020